# 成形材料試験成績表

令和8年　11月度

株式会社 未来樹脂

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4
三鷹産業プラザ5F
TEL:0422-70-4201　FAX:0422-43-1021

成形材料名：ポリエチレン

| 試験項目 | 試験方法 | 単位 | 規格値 | 試験値 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | JIS K 7112 | $kg/m^3$ | 942 以上 | 962 |
| ﾒﾙﾄﾌﾛｰﾚｰﾄ | JIS K 7210 | g/10min | 1.5 以上 6.0 未満 | 5.3 |
| 引張降伏強さ | JIS K 7161 | MPa | 19.61 以上 | 27.70 |
| ﾃﾞｭﾛﾒｰﾀD硬さ | JIS K 7215 | $H_DD$ | 60 以上 | 64 |
| ﾋﾞｶｯﾄ軟化点 | JIS K 7206 | ℃ | 105 以上 | 127 |


［備考］ 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

# 遠心成形鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ（E形スペーサ）試験成績表


令和 8年11月度

株式会社 未来樹脂
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F
TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

Aタイプ
（押し込み式）

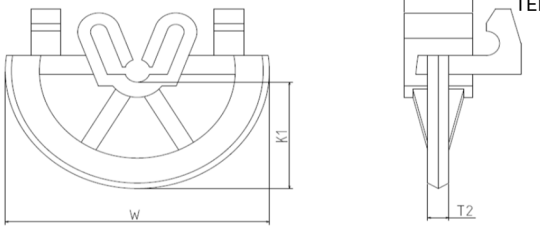


Bタイプ
（テコ式）

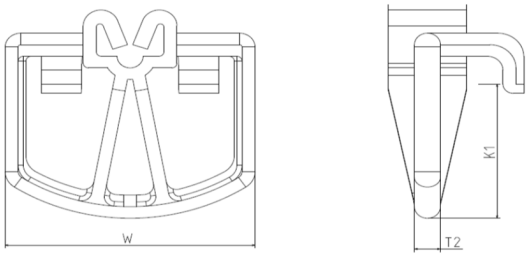


| 項目 ＼ 種類 | 外観形状 | 形状 | 寸法規格値及び許容差 (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | （厚さ） T１ | | | | （厚さ） T２ | | | | （巾） W | | | | （かぶり） K1 | | | | |
| | | | 規格値 | 許容差 | 測定値 最大 | 測定値 最小 | 規格値 | 許容差 | 測定値 最大 | 測定値 最小 | 規格値 | 許容差 | 測定値 最大 | 測定値 最小 | 規格値 | 許容差 | 測定値 最大 | 測定値 最小 | |
| | | | mm | ± | mm | mm | mm | ± | mm | mm | mm | ± | mm | mm | mm | ± | mm | mm | |
| E12－3 | 良 | A | 7.5 | 0.5 | 7.5 | 7.3 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 27.0 | 1.0 | 26.4 | 26.2 | 12.0 | 1.0 | 11.7 | 11.6 | |
| E14－3 | 良 | A | 7.5 | 0.5 | 7.3 | 7.2 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 29.5 | 14.0 | 1.0 | 13.9 | 13.8 | |
| E16－3 | 良 | A | 10.0 | 0.5 | 9.6 | 9.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 35.0 | 1.0 | 34.8 | 34.7 | 16.0 | 1.0 | 15.8 | 15.7 | |
| E18－4 | 良 | A | 12.0 | 0.5 | 11.9 | 11.7 | 3.0 | 0.5 | 3.3 | 3.0 | 39.0 | 1.0 | 38.7 | 38.6 | 18.0 | 1.0 | 17.7 | 17.6 | |
| E20－4 | 良 | A | 12.5 | 0.5 | 12.4 | 12.3 | 3.0 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 40.0 | 1.0 | 39.9 | 39.7 | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 19.5 | |
| E22－5 | 良 | B | 15.0 | 0.5 | 14.9 | 14.8 | 4.0 | 0.5 | 4.1 | 3.8 | 50.0 | 1.0 | 49.7 | 49.3 | 22.0 | 1.0 | 22.6 | 22.5 | K1値:ラ筋φ5.0使用時 |
| E23－4 | 良 | A | 13.0 | 0.5 | 13.0 | 12.8 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 2.9 | 40.0 | 1.0 | 40.0 | 39.7 | 23.0 | 1.0 | 23.6 | 23.5 | |
| E25－5T | 良 | B | 14.0 | 0.5 | 14.4 | 14.3 | 5.0 | 0.5 | 5.3 | 5.1 | 48.0 | 1.0 | 48.2 | 48.0 | 25.0 | 1.0 | 25.4 | 25.3 | K1値:ラ筋φ6.0使用時 |
| E28－5 | 良 | A | 14.0 | 0.5 | 13.7 | 13.6 | 3.0 | 0.5 | 3.4 | 3.1 | 40.0 | 1.0 | 40.2 | 40.1 | 28.0 | 1.0 | 28.8 | 28.7 | |
| E30－5T | 良 | B | 14.0 | 0.5 | 14.1 | 14.0 | 5.0 | 0.5 | 5.4 | 5.1 | 48.0 | 1.0 | 47.8 | 47.6 | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 29.9 | K1値:ラ筋φ6.0使用時 |
| E30－6 | 良 | B | 16.0 | 0.5 | 16.1 | 15.9 | 5.0 | 0.5 | 5.3 | 4.9 | 49.0 | 1.0 | 48.7 | 48.6 | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 30.4 | K1値:ラ筋φ6.0使用時 |
| E40－5 | 良 | B | 18.0 | 0.5 | 18.0 | 17.7 | 5.0 | 0.5 | 5.0 | 4.9 | 52.0 | 1.0 | 52.0 | 51.7 | 40.0 | 1.0 | 40.5 | 40.4 | K1値:ラ筋φ6.0使用時 |
| E40－6 | 良 | B | 16.0 | 0.5 | 16.0 | 15.8 | 5.0 | 0.5 | 4.8 | 4.7 | 49.0 | 1.0 | 49.8 | 49.7 | 40.0 | 1.0 | 40.1 | 40.0 | K1値:ラ筋φ6.0使用時 |
| E45－5 | 良 | B | 18.0 | 0.5 | 17.7 | 17.5 | 5.0 | 0.5 | 5.2 | 4.9 | 52.0 | 1.0 | 51.7 | 51.5 | 45.0 | 1.0 | 45.3 | 45.1 | K1値:ラ筋φ6.0使用時 |
| E50－5 | 良 | B | 18.0 | 0.5 | 18.0 | 17.8 | 5.0 | 0.5 | 5.2 | 5.0 | 52.0 | 1.0 | 51.6 | 51.4 | 50.0 | 1.0 | 49.8 | 49.7 | K1値:ラ筋φ6.0使用時 |